

№ 69250041000117343197



Номер электронного паспорта профилактического мероприятия, QR-код



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 342211/356185

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 8 апреля 2025 № 02/390-п

г. Тверь, ул. Дарвина, д. 17

(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом ОСН Управления Роспотребнадзора по Тверской области

(должность лица, составившего предписание)

Алмакаевой Светланой Валерьевной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении

контрольного (надзорного) мероприятия: профилактического визита

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании уведомления от «24» февраля 2025 г. № 65

учетный номер 69250041000117343197 в отношении:

МБДОУ детский сад № 73, ИНН 6902027700, ОГРН 1026900551886

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

1. Дефект отделки стен в группе «Веселые гномики» (туалет), что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

2. В группах «Пчелка» и «Веселые гномики» учебные доски не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, что не соответствует п.2.4.4 СП 2.4.3648-20.

3. В группе «Пчелка» установлены раскладушки, не имеющие твердое ложе, что является нарушением п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20.

4. Выявлена на пищеблоке пищевая продукция (масло сливочное) без маркировки, что не соответствует прил.6 СанПин 2.3/2.4.3590-20.

5. Освещенность от искусственного освещения (при системе общего освещения), протокол испытаний и экспертное заключение № 6464-6468 от 01.04.2025 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»: в игровых комнатах групп: № 2, № 3, № 4 ниже установленного норматива, что не соответствует требованиям главы V табл.5.54 СанПиН 1.2.3658-21, Главы II п.2.8. СП2.4.3648-20.

6. салат из свеклы с луком, протокол испытаний и экспертное заключение № 69-00/06348-25 от 07.04.2025 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области», результат лабораторных испытаний «салат из свеклы с луком» не соответствует данным технологической карты, калорийность и химический состав, установленные лабораторным путем, ниже величин допустимого уровня, что не соответствует требованиям п 2.8. раздела II СанПин 2.3/2.4.3590-20.

(указать описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательных требований (номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного (-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

МБДОУ детский сад № 73, ИНН 6902027700, ОГРН 1026900551886, 170026, Тверская обл., г. Тверь, ул. Александра Ульянова, д.8 к.а

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

В срок до 11.06.2025:

Устранить выявленные нарушения обязательных требований, предусмотренных п. 3.2 «СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

в срок до 01.08.2025:

Устранить выявленные нарушения обязательных требований, предусмотренных п. пп. п. 2.4.4, п. 2.4.8, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, прил.6 СанПин 2.3/2.4.3590-20.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, с разумным сроком устранения выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретной даты)

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

1. Устранить дефект отделки стен в группе «Веселые гномики» (туалет).

2. Оборудовать в группах «Пчелка» и «Веселые гномики» учебные доски дополнительными источниками искусственного освещения.
3. Обеспечить в группе «Пчелка» раскладушки имеющие твердое ложе.
4. Обеспечить маркировку пищевой продукции (масло сливочное) в соответствии с требованиями прил.6 СанПин 2.3/2.4.3590-20.
5. Довести освещенность от искусственного освещения (при системе общего освещения) в игровых комнатах групп: № 2, № 3, № 4 не ниже установленного норматива.
6. Обеспечить приготовление блюда «Салат из свеклы с луком» в соответствии с данными технологической карты по химическому составу, представить протокол лабораторных исследований в адрес Управления.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Провести мероприятия по устранению дефектов отделки помещений, провести исследования блюда на калорийность и представить протоколы, подтверждающие соответствие. Предоставить в Управление документы, подтверждающие проведения мероприятий по предотвращению причинения вреда. Сопроводительное письмо, фотоматериалы устраненных нарушений.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

МБДОУ детский сад № 73

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При неисполнении предписания в установленные сроки контрольный (надзорный) орган на основании ч. 2 ст. 95 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания.

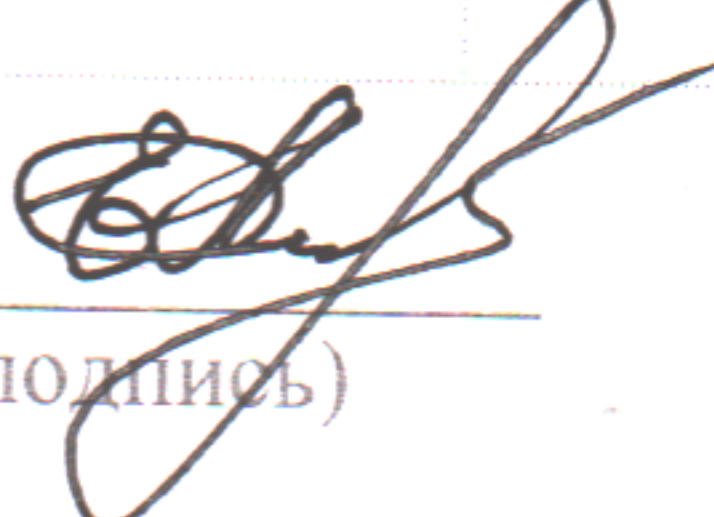
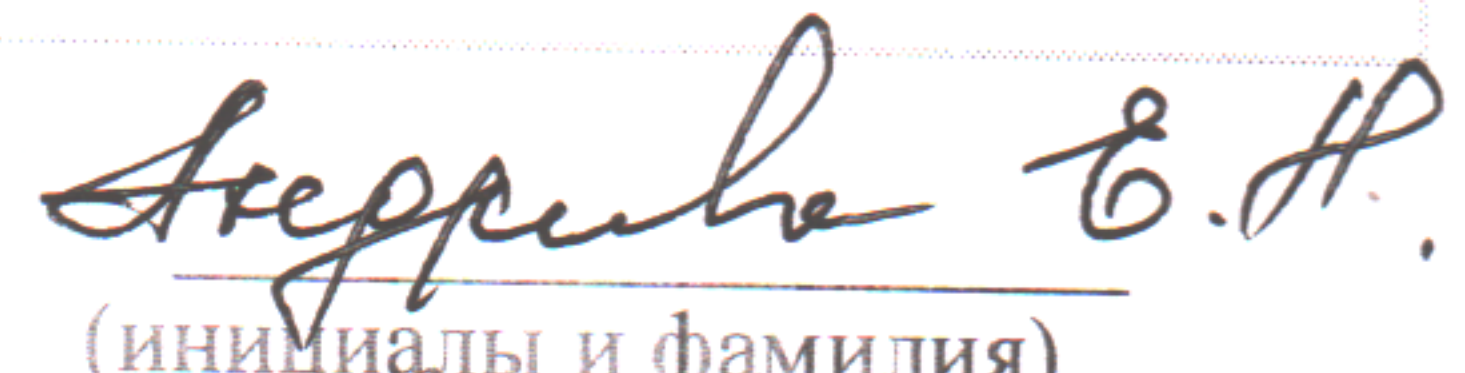
Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Тверской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, а также федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Специалист-эксперт ОСН		С.В. Алмакаева
(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 08 » 04 2025 г.  

(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

1. _____

В соответствии с частью 3 статьи 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.